



A. MERCADO DIÁRIO


a.1 - Preço horário no Mercado Diário

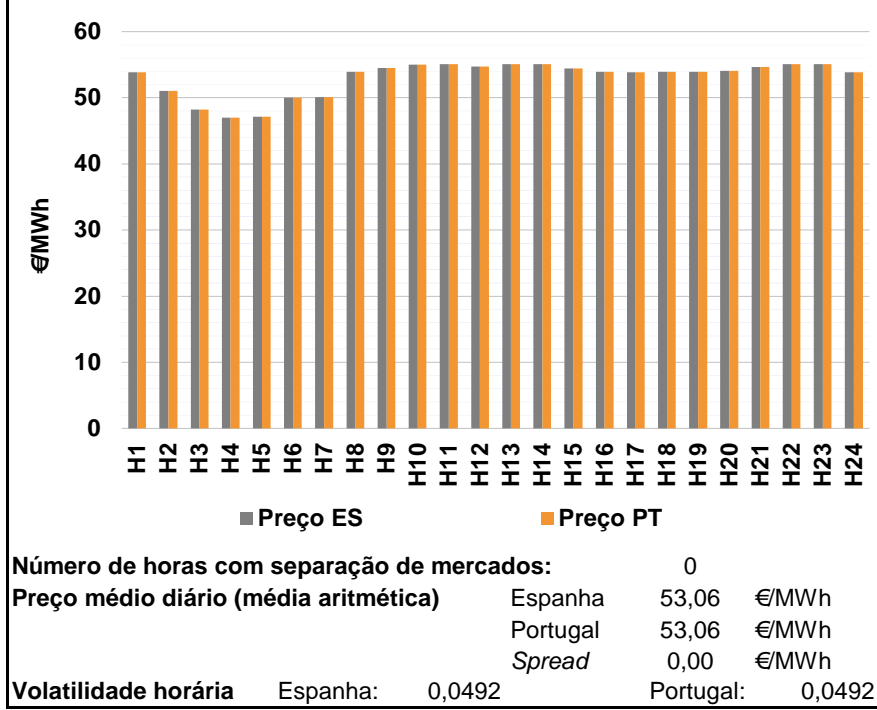

a.2 - Variação de preços horários

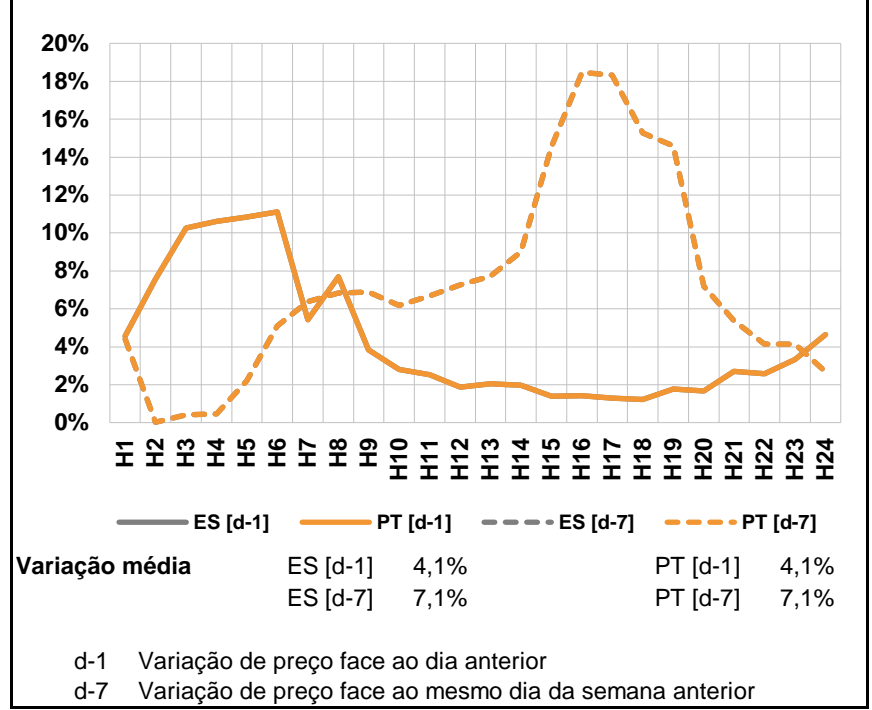

a.3 - Quantidade de energia transaccionada

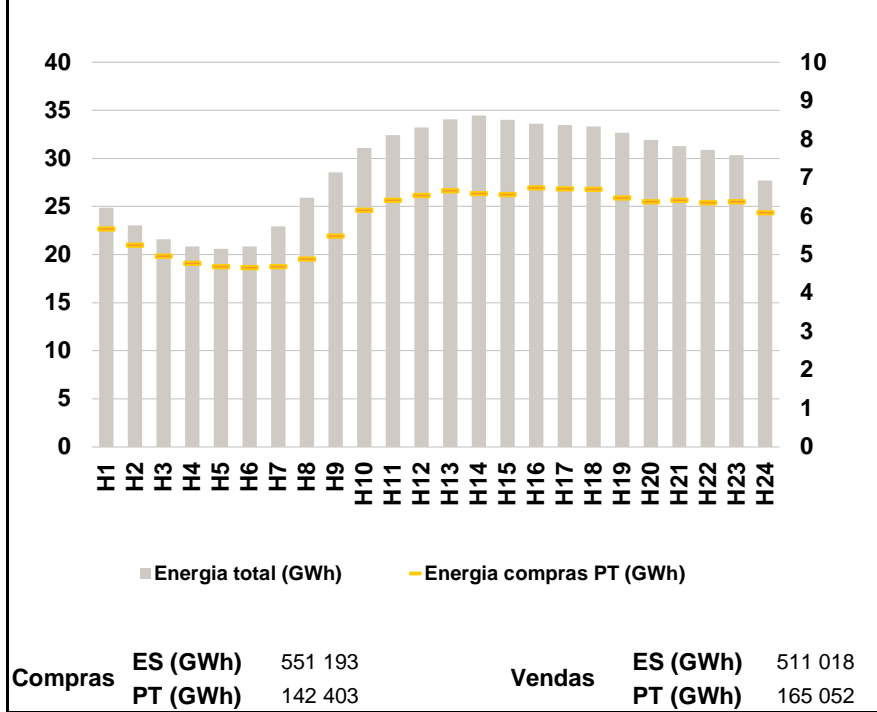


a.4 - Tecnologia marginal

Espanha	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	HI	RE	TCC	TCC	TER	HI/TCC
Espanha	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	RE/TCC	HI	HI	RE	HI	HI
Espanha	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	HI	HI	HI	HI	HI	HI
Espanha	H19	H20	H21	H22	H23	H24
	HI	HI	HI	HI	HI	HI
Portugal	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	HI	RE	TCC	TCC	TER	HI/TCC
Portugal	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	RE/TCC	HI	HI	RE	HI	HI
Portugal	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	HI	HI	HI	HI	HI	HI
Portugal	H19	H20	H21	H22	H23	H24
	HI	HI	HI	HI	HI	HI


HI - hídrica; TER - térmica; TCC - Ciclo combinado; RE - Regime especial;
 MIE - Espanha; MIP - Portugal; REE - Import. França; BG - bombagem;
 AE - Agente externo; CO - Comercializador (venda); II - Importações Internacionais

B. MERCADO INTRADIÁRIO


b.1 - Preço horário no Mercado Intradiário - Sessões 1 e 2

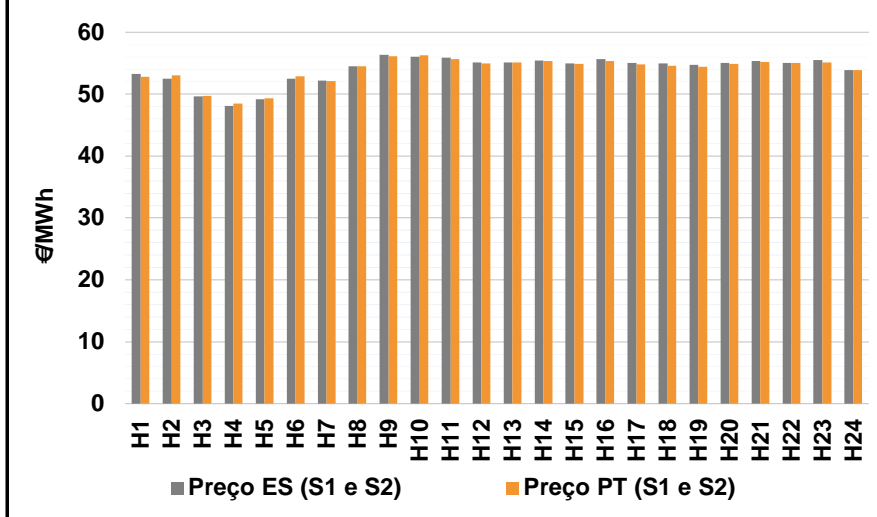


b.2 - Quantidade de energia transaccionada - Sessões 1 e 2

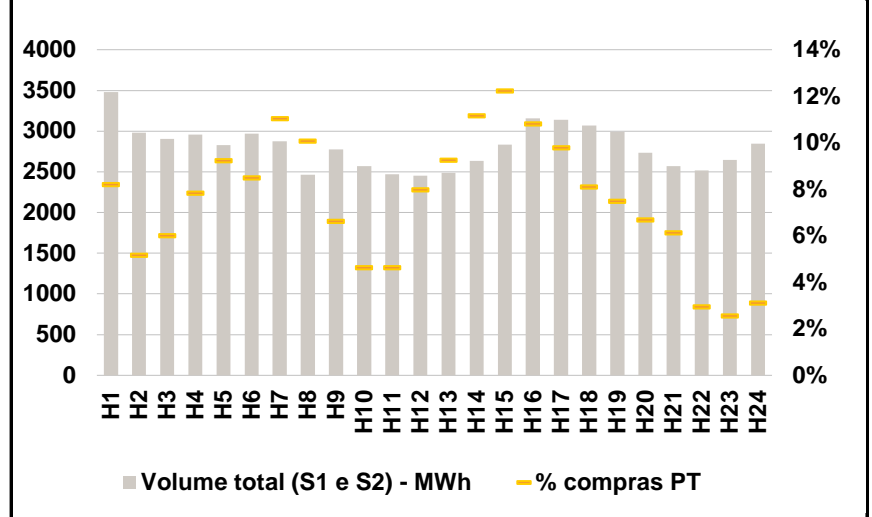

b.3 - Preço horário médio no Mercado Intradiário Contínuo

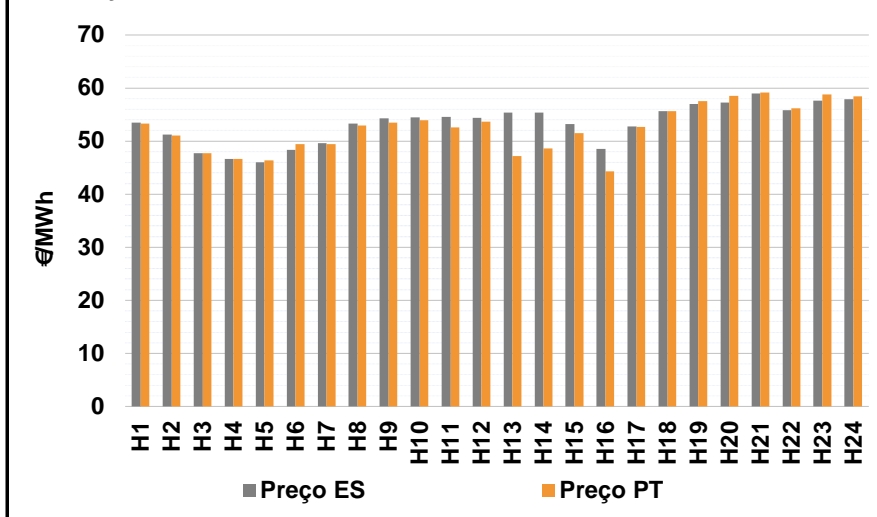


b.4 - Quantidade de energia transaccionada - Mercado Contínuo

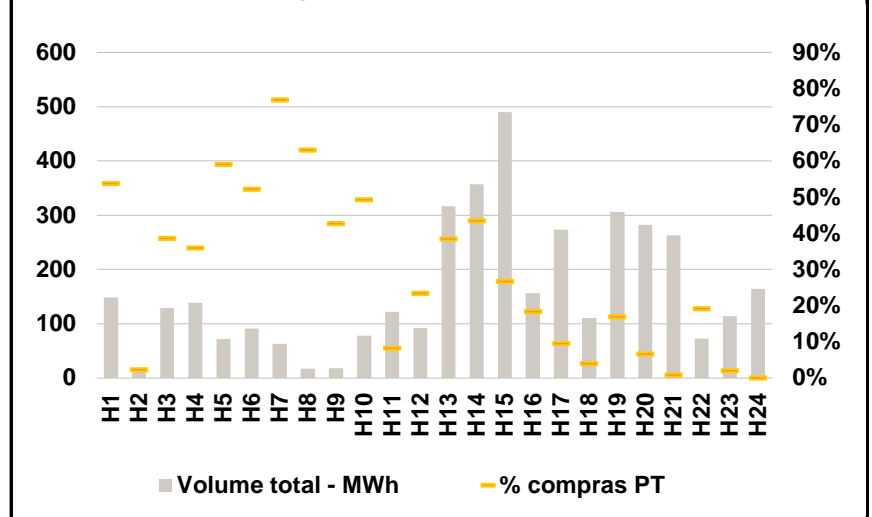


C. INTERLIGAÇÕES

c.1- Capacidade disponível e utilização (Comercial) - após Mercado Diário

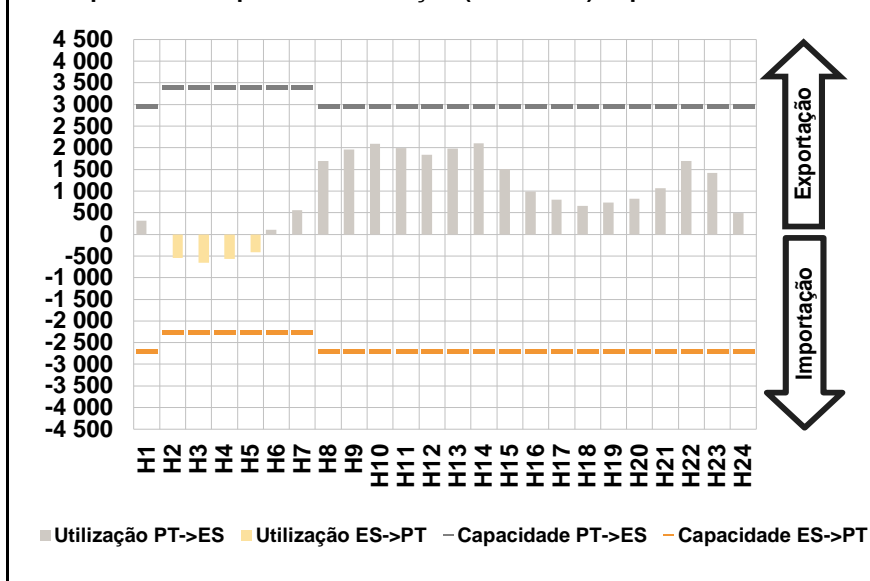


c.1- Cap. disponível e utilização após Mercado Intradiário Contínuo

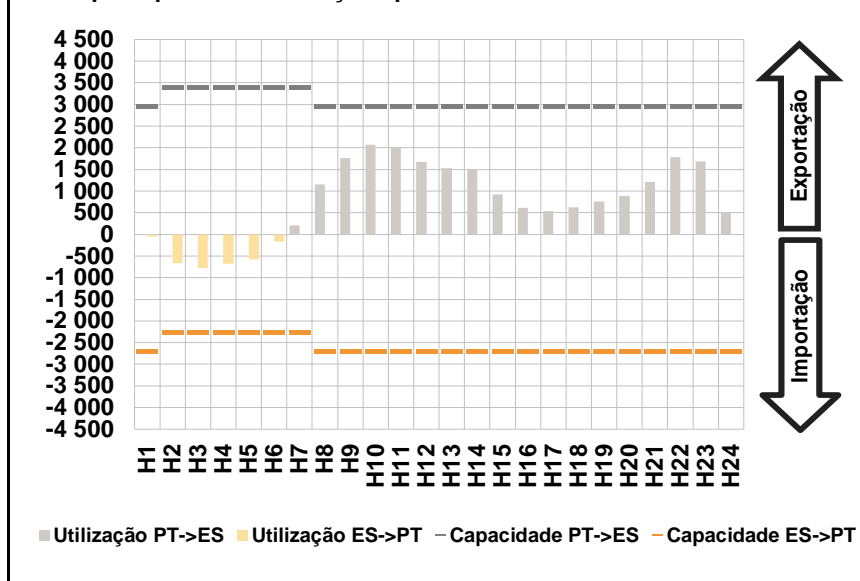


D. Serviços Sistema

d.1- Banda Secundária

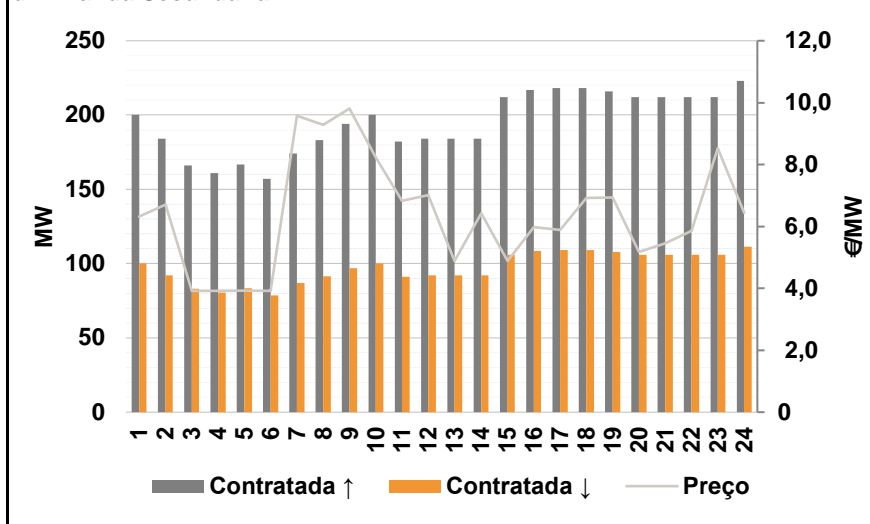

d.2- Energia de Regulação

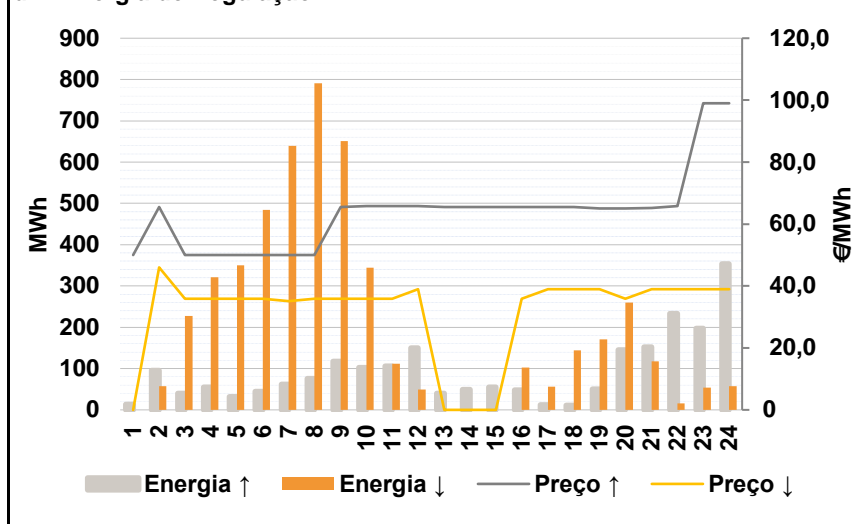

Anexo estatístico

a.1 - Preço horário no Mercado Diário

	H1	H2	H3	H4	H5	H6
Espanha	53,88	51,01	48,24	47,00	47,11	50,00
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	50,08	53,95	54,51	55,00	55,05	54,70
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	55,05	55,05	54,44	53,95	53,88	53,95
	H19	H20	H21	H22	H23	H24
53,95	54,08	54,63	55,08	55,08	53,88	
Portugal	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	53,88	51,01	48,24	47,00	47,11	50,00
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	50,08	53,95	54,51	55,00	55,05	54,70
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	55,05	55,05	54,44	53,95	53,88	53,95
H19	H20	H21	H22	H23	H24	
53,95	54,08	54,63	55,08	55,08	53,88	

a.3 - Quantidade de energia transaccionada

	H1	H2	H3	H4	H5	H6
Quantidade de energia (MWh)	24 889	23 014	21 615	20 825	20 585	20 851
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	22 918	25 915	28 560	31 061	32 436	33 223
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	34 041	34 448	34 016	33 603	33 453	33 340
	H19	H20	H21	H22	H23	H24
32 688	31 921	31 255	30 901	30 313	27 725	
Compras portuguesas no MIBEL (MWh)	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	5 680	5 257	4 967	4 787	4 697	4 673
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	4 698	4 900	5 488	6 158	6 420	6 543
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	6 670	6 600	6 573	6 739	6 721	6 711
H19	H20	H21	H22	H23	H24	
6 483	6 381	6 421	6 358	6 381	6 097	

b.1 - Preço horário no Mercado Intradiário - Sessões 1 e 2

	H1	H2	H3	H4	H5	H6
Espanha	53,29	52,53	49,65	48,08	49,17	52,51
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	52,15	54,50	56,33	56,08	55,88	55,14
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	55,08	55,45	55,00	55,64	55,06	54,96
	H19	H20	H21	H22	H23	H24
54,75	55,02	55,38	55,08	55,50	53,88	
Portugal	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	52,79	53,04	49,72	48,50	49,37	52,88
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	52,14	54,52	56,10	56,26	55,67	54,96
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	55,11	55,34	54,91	55,33	54,79	54,61
H19	H20	H21	H22	H23	H24	
54,42	54,86	55,20	55,08	55,13	53,88	

b.2 - Quantidade de energia transaccionada - Sessões 1 e 2

	H1	H2	H3	H4	H5	H6
Quantidade de energia (MWh)	3 479	2 981	2 904	2 955	2 827	2 970
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	2 873	2 466	2 777	2 567	2 473	2 451
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	2 486	2 632	2 835	3 157	3 140	3 069
	H19	H20	H21	H22	H23	H24
2 994	2 732	2 572	2 518	2 647	2 846	
Compras portuguesas no MIBEL (MWh)	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	285	154	175	232	261	252
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	317	248	184	119	115	196
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	230	294	347	342	307	249
H19	H20	H21	H22	H23	H24	
224	183	158	74	68	89	

b.3 - Preço horário no Mercado Contínuo

	H1	H2	H3	H4	H5	H6
Espanha	53,44	51,19	47,69	46,62	45,99	48,34
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	49,61	53,33	54,26	54,48	54,56	54,42
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	55,40	55,39	53,25	48,57	52,77	55,69
	H19	H20	H21	H22	H23	H24
57,02	57,29	58,96	55,86	57,64	57,91	
Portugal	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	53,28	51,01	47,69	46,67	46,41	49,42
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	49,46	52,95	53,51	53,92	52,61	53,65
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	47,18	48,60	51,49	44,29	52,69	55,61
H19	H20	H21	H22	H23	H24	
57,56	58,51	59,18	56,16	58,76	58,41	

b.4 - Quantidade de energia transaccionada - Contínuo

	H1	H2	H3	H4	H5	H6
Quantidade de energia (MWh)	148	17	129	139	72	91
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	63	18	18	78	122	92
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	317	357	490	156	274	111
	H19	H20	H21	H22	H23	H24
306	282	263	73	114	164	
Compras portuguesas no MIBEL (MWh)	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	80	0	50	50	42	48
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	49	11	8	39	10	22
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	122	156	131	29	26	5
H19	H20	H21	H22	H23	H24	
52	19	2	14	2	0	

c.1- Capacidade disponível e utilização (Comercial)						ES->PT
Capacidade (MW) de Espanha para Portugal	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	2 700	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	2 250	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700	2 700
Utilização (MW) de Espanha para Portugal	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	0	544	658	565	408	0
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	0	0	0	0	0	0
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	0	0	0	0	0	0
H19	H20	H21	H22	H23	H24	
0	0	0	0	0	0	

c.1- Capacidade disponível e utilização (Comercial)						PT->ES
Capacidade (MW) de Portugal para Espanha	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	2 950	3 400	3 400	3 400	3 400	3 400
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	3 400	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950	2 950
Utilização (MW) de Portugal para Espanha	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	317	0	0	0	0	107
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	563	1 694	1 958	2 094	1 993	1 841
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	1 977	2 108	1 506	985	799	656
H19	H20	H21	H22	H23	H24	
732	820	1 070	1 691	1 424	491	

c.2 - Rendas do mecanismo de congestionamento						
Renda do Mecanismo (Euros)	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	0	0	0	0	0	0
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	0	0	0	0	0	0
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	0	0	0	0	0	0
Renda acumulada do dia do mecanismo (Euros)	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	0	0	0	0	0	0
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	0	0	0	0	0	0
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	0	0	0	0	0	0
H19	H20	H21	H22	H23	H24	
0	0	0	0	0	0	

c.2 - Rendas do mecanismo de congestionamento						
Renda diária do mecanismo no mês corrente	1	2	3	4	5	6
	0	0	0	0		
	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24
	25	26	27	28	29	30
	31					

Valor acumulado da renda (no mês): 0 Euros

d.1- Banda Secundária Contratada						
Banda Secundária Contratada a Subir (MW)	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	200	184	166	161	167	157
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	174	183	194	200	182	184
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	184	184	212	217	218	218
Banda Secundária Contratada a Descer (MW)	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	100	92	83	81	83	79
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	87	92	97	100	91	92
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	92	92	106	109	109	109
H19	H20	H21	H22	H23	H24	
108	106	106	106	106	112	

d.1 - Preço da Banda Secundária e da Regulação Secundária						
Preço da Banda Secundária (€/MWh)	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	6,32	6,71	3,92	3,92	3,93	3,92
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	9,58	9,28	9,81	8,24	6,83	7,01
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	4,88	6,42	4,88	5,98	5,89	6,92
H19	H20	H21	H22	H23	H24	
6,94	5,17	5,46	5,85	8,53	6,44	

d.2- Regulação Secundária						
Energia Secundária a Subir (MWh)	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	13	0	40	55	32	45
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	62	76	117	102	9	0
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	11	13	55	48	13	11
Energia Secundária a Descer (MWh)	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	0	18	0	0	0	0
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	0	0	0	0	1	50
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	0	0	0	0	0	0
H19	H20	H21	H22	H23	H24	
0	0	0	0	0	0	

d.2- Reserva de Regulação						
Reserva de Regulação a Subir (MWh)	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	0	96	0	0	0	0
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	0	0	0	0	98	150
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	30	36	0	0	0	0
Reserva de Regulação a Descer (MWh)	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	0	40	227	321	350	485
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	639	791	651	344	111	0
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	0	0	0	103	56	144
H19	H20	H21	H22	H23	H24	
171	260	118	16	54	57	

d.2- Preço Reserva de Regulação						
Preço Reserva de Regulação a Subir (MWh)	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	50,00	65,50	50,00	50,00	50,00	50,00
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	50,00	50,00	65,50	65,75	65,75	65,75
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50	65,50
H19	H20	H21	H22	H23	H24	
65,10	65,10	65,20	65,75	99,00	99,00	

d.2- Preço Reserva de Regulação						
Preço Reserva de Regulação a Descer (MWh)	H1	H2	H3	H4	H5	H6
	0,00	46,00	35,81	35,81	35,81	35,81
	H7	H8	H9	H10	H11	H12
	35,05	35,81	35,82	35,82	35,82	39,00
	H13	H14	H15	H16	H17	H18
	0,00	0,00	0,00	35,82	39,00	39,00
H19	H20	H21	H22	H23	H24	
39,00	35,82	39,00	39,00	39,00	39,00	